PASSARELA EIXO B – NÍVEL 1104.84 a 1107.12
ESC.:1:100

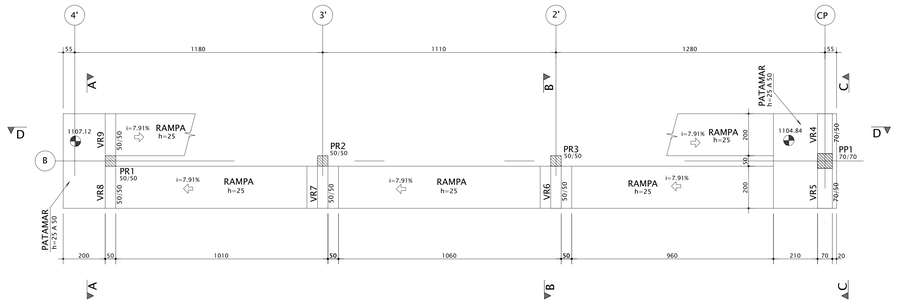

PASSARELA EIXO B – NÍVEL 1102.56 a 1104.84
ESC.:1:100

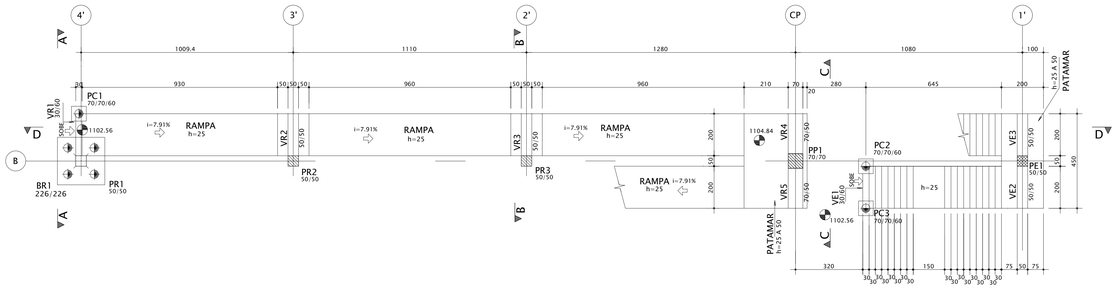

PASSARELA EIXO A – NÍVEL 1106.19 A 1107.79
ESC.:1:100

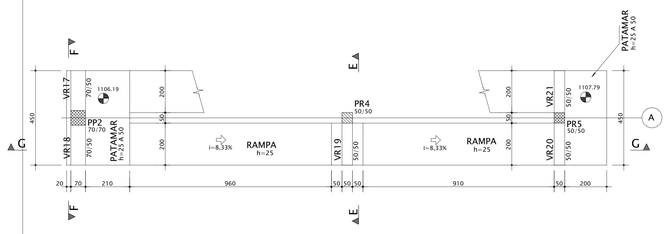

PASSARELA EIXO A – NÍVEL 1104.59 A 1106.19
ESC.:1:100

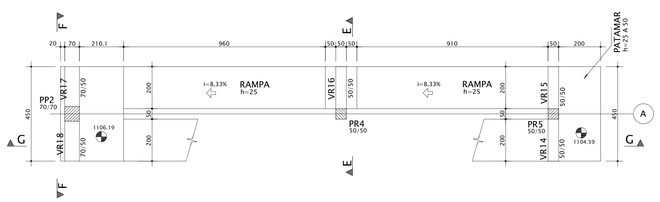

PASSARELA EIXO A – NÍVEL 1102.99 A 1104.59
ESC.:1:100

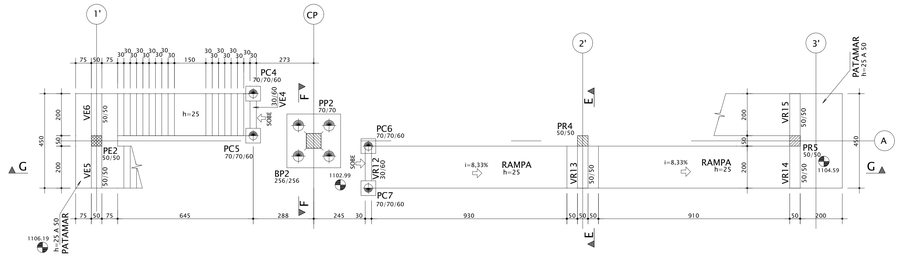

PASSARELA EIXO C – NÍVEL 1103.47 a 1106.47
ESC.:1:100

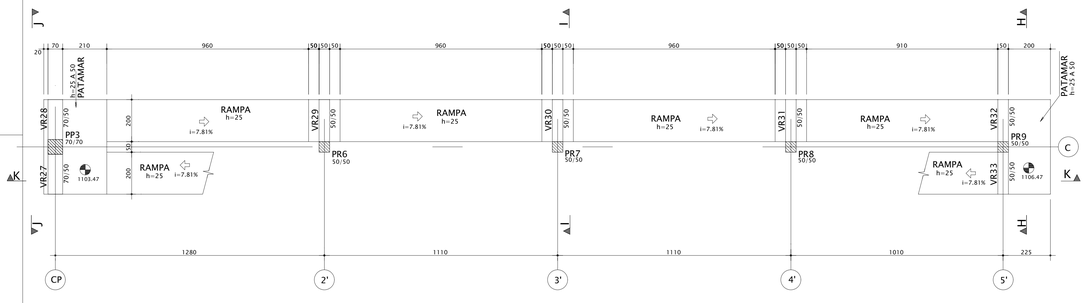

PASSARELA EIXO C – NÍVEL 1100.47 a 1103.47
ESC.:1:100

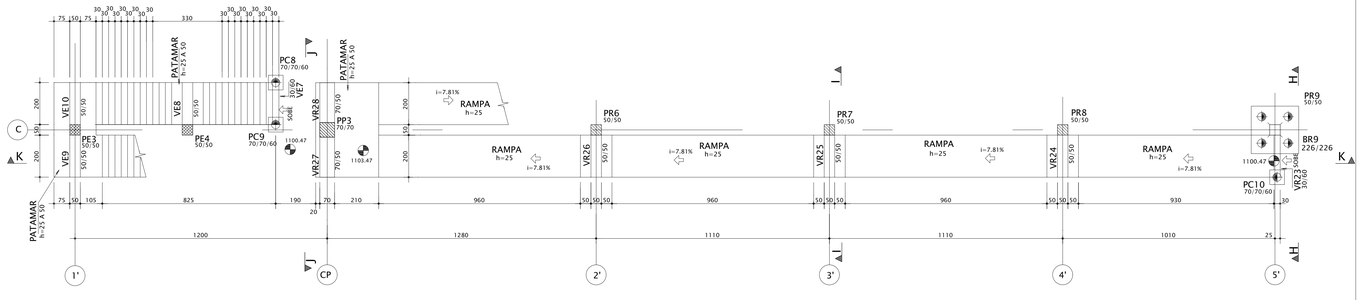

NOTAS GERAIS:

1. Materiais:
   1.1 Concreto:
   Fck > ou = 30 Mpa (C30)
   Módulo de elasticidade: Ec > 36Gpa
   Relação a/c < ou = 0,60(c.a.)/0,55(c.p.) em massa
   Consumo de cimento > 400 Kg/m3;

   1.2 Cobrimentos da estrutura: (típicos, exceto anotado)
   - vigas e pilares=3,0cm
   - lajes=2,5cm

   1.3 Aço:
   - Armadura frouxa/concreto armado:CA-50(fyk=500Mpa)/CA-60(fyk=600Mpa);
   - Armadura ativa/concreto protendido: CP-190 (fptk=190Mpa)
2. Obrigatório controle tecnológico do concreto conf. NBR 12654 e NBR 12655;
3. Normas:
   3.1 ABNT-NBR 6118:2014 - Projeto de estrutas de concreto;
   3.2 ABNT-NBR 6120:1980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;
   3.3 ABNT-NBR 14931:2004 - Execução de estruturas de concreto.
4. Verificar medidas na obra;
5. Não retirar medidas "em escala" do desenho por quaisquer métodos (gráficos, computacionais, etc.);
6. Medidas em centímetros, níveis em metros;
7. Dimensão máxima do agregado do concreto: 19mm;
8. Prazos recomendados para desforma:
   - Pilres e faces laterais das vigas: 3 dias (fcj >ou= 18MPa);
   - Escoramentos das lajes: 21 Dias (fcj >ou= 28MPa);
   - Face inferior das vigas: 21 Dias (fcj >ou= 28MPa);
9. Prever período de cura úmida de no mínimo 7 dias;

LEGENDAS:

1. C.A. - Cota de arrasamento/assentamento da fundação;
2. P.A. - Cota do piso acabado (arquitetura);
3. Prof. - Profundidade da estaca;
4. CTB - Cota do topo do bloco;
5. CTV - Cota do Topo da Viga;
6. HF - Altura do Bloco.
7. CF - Contra flecha;
8. EA - Exceto anotado;
9. DFS - Distância da face superior das vigas:

10. Convenção de pilares:

Nº	DESCRIÇÃO	EMISSÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
00	EMISSÃO INICIAL	16/07/2015		

REVISÕES

DER DF — Consórcio DF InterLigado — ART: ELIÉZIO FRAGASSI CREA-MG - 58437/D

PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

BRT-DF SISTEMA DE TRANSPORTE DO EIXO NORTE
BRASÍLIA/DF - SUBTRECHO 05
Nº 23 - ESTAÇÃO MORADA DOS NOBRES

Nº:
REVISÃO: 00

DESENHO:
PASSARELA EIXO B - NÍVEL 1102.56 a 1107.12
PASSARELA EIXO A- NÍVEL 1102.99 a 1107.79
PASSARELA EIXO C- NÍVEL 1100.47 a 1106.47

ESCALA: INDICADA | DATA: JULHO/2015 | FOLHA: 02/10

PROJETO: DE-PS/BR020-EST_023/E.CT-002